


Informationen zur Trinkwasserqualität

Druckzone Araschgen

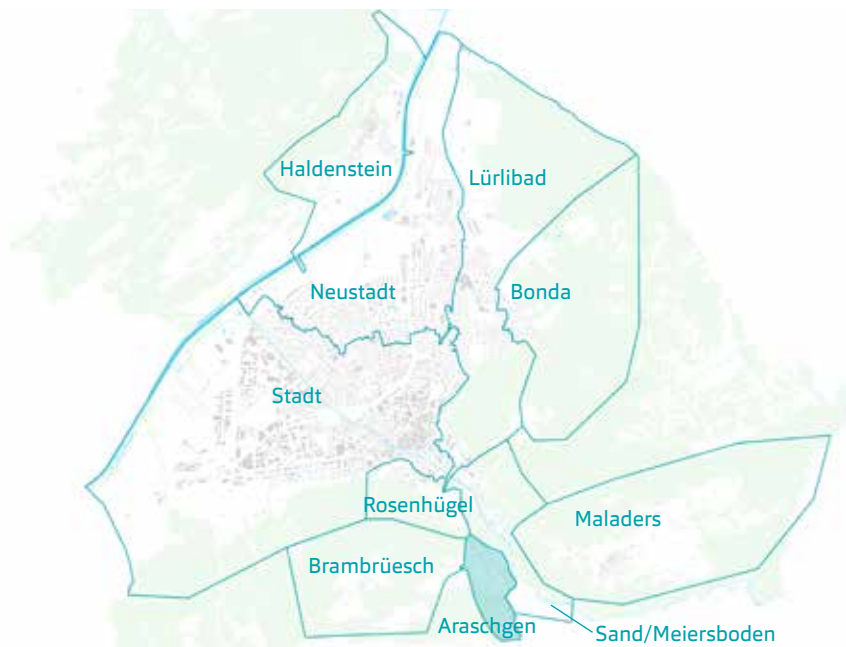

Hygienische Beurteilung

Die untersuchten mikrobiologischen Proben liegen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Churer Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

| | | |
|-----------|------------------|---------------------|
| Härte | 15.8 - 20.5 fH° | |
| pH-Wert | 8.1 - 8.2 | |
| Nitrat | 1.8 - 2.4 mg/l | Höchstwert: 40 mg/l |
| Chlorid | 0.4 - 2.5 mg/l | |
| Sulfat | 29.7 - 64.5 mg/l | |
| Magnesium | 6.5 - 25.7 mg/l | |
| Calcium | 35.2 - 64.4 mg/l | |

Herkunft des Wassers

100% aus den Quellen im Gebiet Parpan/Valbella (Wassertemperatur: 4.7–5.6 °C).